



Фильтр сливной ФС-1 и ФС-2



Фильтры сливные ФС-1 и ФС-2 предназначены для грубой очистки от механических примесей нефтепродуктов, сливаемых в резервуары нефтебаз и АЗС.

Фильтры входят в комплект сливного устройства и устанавливаются на приемную трубу резервуара.

Фильтры сливные выпускаются в двух исполнениях:

- ФС-1 с одним входным патрубком;
- ФС-2 с двумя выходными патрубками.

В каждом исполнении возможно как резьбовое, так и фланцевое присоединение.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды фильтры ФС изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем фильтры сливные ФС по ценам завода-изготовителя. Фильтры имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе:

ФС-1 УХЛ1 ТУ 3689-006-10524112-2000, где: У1 — климатическое исполнение.


ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-006-10524112-2000, соответствует:

* АОМЗ ФС-80 ТУ 3689-001-03467856-97.

Разрешение Ростехнадзора России № РРС 00-24373 от 27.04.2007г.

Техническая информация на фильтр сливной ФС

Наименование параметров		ФС-1		ФС-2	
		присоединение		присоединение	
		резьбовое	фланцевое	резьбовое	фланцевое
Габаритные размеры фильтра, мм, не более:	длина L	188	215	188	206
	ширина B	253		312	
	высота H	276			
Резьба присоединительная G	На входном патрубке	G 3			
	На выходном патрубке	G 4	-	G 4	-
Присоединительные размеры, мм	D	-	205	-	205
	D1	-	170	-	170
	d	-	18	-	18
	n, шт.	-	4	-	4
Степень фильтрации, мкм, не более		500			
Масса, кг		4	7	5,2	8,2

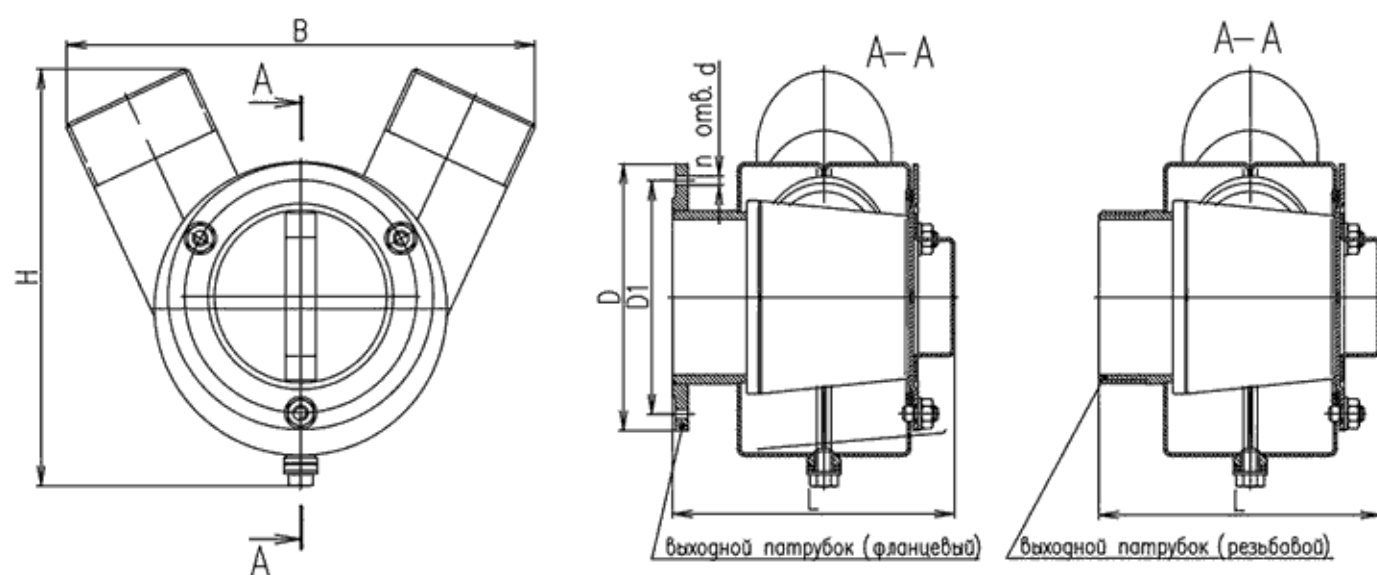

Общий вид фильтра сливного ФС-2 (ФС-1 – с одним входным патрубком)